




SET BATTERIE PER SLIDER  
SET BATTERIES POUR SLIDER  
BATTERIES SET FOR SLIDER  
SET BATERÍAS PARA SLIDER

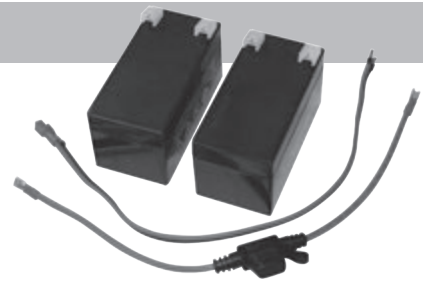


code ACG9630

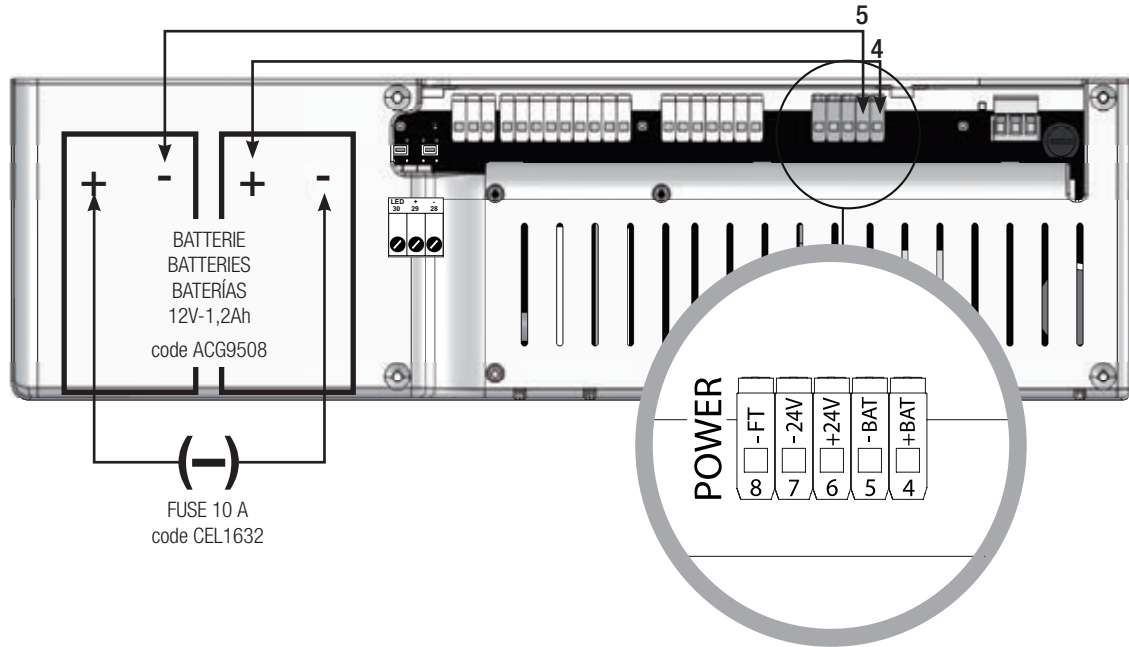

SET BATTERIE PER SLIDER  
SET BATTERIES POUR SLIDER  
BATTERIES SET FOR SLIDER  
SET BATERÍAS PARA SLIDER

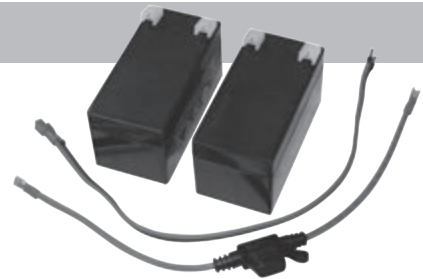

code ACG9630

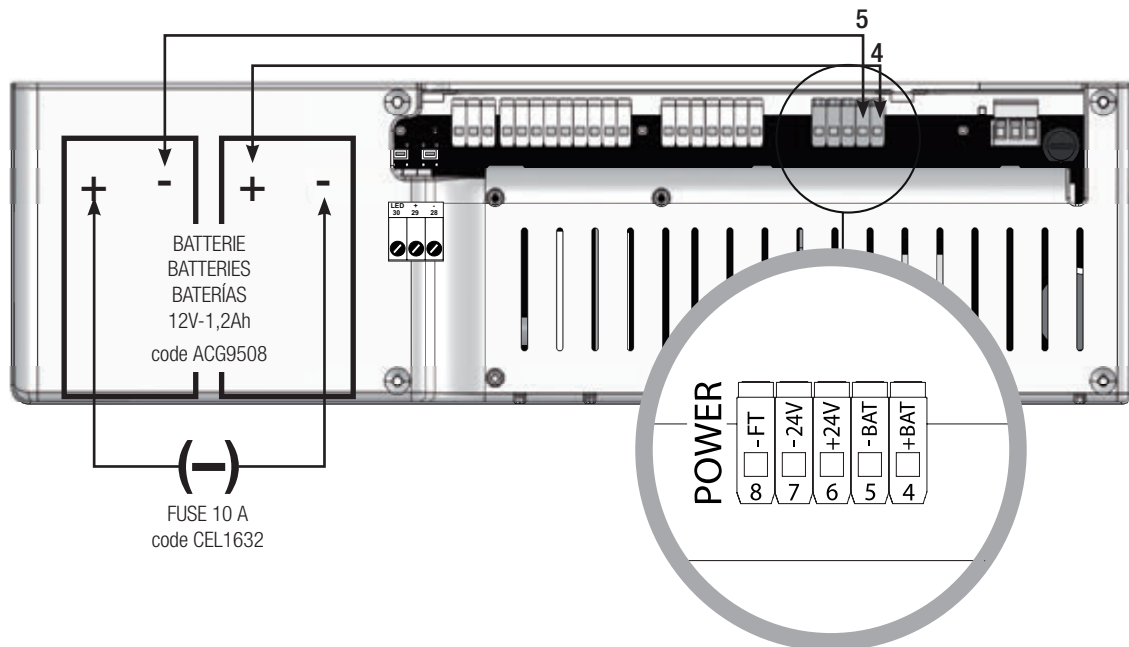

## I COLLEGAMENTO

**ATTENZIONE:** in mancanza di tensione di rete le batterie consentono le normali operazioni della porta.

E' possibile tramite il Programmatore LCD (cod. ACG9418 da incasso e cod. ACG9419 da parete) cambiare la funzionalità in caso di mancanza di tensione di rete, modificando il PARAMETRO  $\uparrow$  (impostazione di fabbrica **TASTO A**  $\diamond$  = valore 0 operazioni standard in caso di black-out: la porta continua a lavorare finché le batterie lo permettono).

- TASTO A  $\diamond$  = valore 1: la porta APRE in caso di black-out.
- TASTO A  $\diamond$  = valore 2: la porta CHIUDE in caso di blackout.

## F RACCORDEMENT

**ATTENTION:** en l'absence de courant électrique, les batteries permettent de réaliser les opérations de base de la porte.

Le Programmeur LCD (code ACG9418 pour installation encastrée et code ACG9419 pour installation murale) permet de changer la fonctionnalité en l'absence de courant électrique en modifiant le PARAMÈTRE  $\uparrow$  (réglage usine **TOUCHE A**  $\diamond$  = valeur 0 opérations de base en cas de panne de courant: la porte a continué à travailler jusqu'à ce que les batteries permettent).

- TOUCHE A  $\diamond$  = valeur 1: la porte S'OUVRE en cas de panne de courant.
- TOUCHE A  $\diamond$  = valeur 2: la porte SE FERME en cas de panne de courant.



25014 CASTENEDOLO (BS) - ITALY  
Via Matteotti, 162  
Tel. +39.030.2135811  
Fax +39.030.21358279  
www.ribind.it - ribind@ribind.it

## GB CONNECTION

**WARNING:** in the absence of mains voltage, the batteries allow the normal operations of the door.

In the event of a lack of mains voltage, you can change the functionality by modifying the  $\uparrow$  PARAMETER (default setting **KEY A**  $\diamond$  = value 0 standard operations in case of power blackout: the door continued to work until the batteries allow) via the LCD Programmer (code ACG9418 for recess and code ACG9419 for wall).

- BUTTON A  $\diamond$  = value 1: the door OPENS in case of power blackout.
- BUTTON A  $\diamond$  = value 2: the door CLOSES in case of power blackout.

## ES CONEXIÓN

**ATENCIÓN:** En caso de falta de tensión de red, las baterías permiten que se realicen las operaciones normales de la puerta.

A través del programador LCD (còd. ACG9418 empotrable y còd. ACG9419 de pared), es posible cambiar la función en caso de falta de tensión de red, modificando el PARÁMETRO  $\uparrow$  (configuración de fábrica **TECLA A**  $\diamond$  = valor 0, operaciones estándares en caso de fallo de alimentación: la puerta continuó trabajando hasta que las baterías permiten).

- TECLA A  $\diamond$  = valor 1: la puerta se ABRE en caso de fallo de alimentación.
- TECLA A  $\diamond$  = valor 2: la puerta se CIERRA en caso de fallo de alimentación.

COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= ISO 9001 =



Cod. CVA2093 - 13052015 - Rev. 01

## I COLLEGAMENTO

**ATTENZIONE:** in mancanza di tensione di rete le batterie consentono le normali operazioni della porta.

E' possibile tramite il Programmatore LCD (cod. ACG9418 da incasso e cod. ACG9419 da parete) cambiare la funzionalità in caso di mancanza di tensione di rete, modificando il PARAMETRO  $\uparrow$  (impostazione di fabbrica **TASTO A**  $\diamond$  = valore 0 operazioni standard in caso di black-out: la porta continua a lavorare finché le batterie lo permettono).

- TASTO A  $\diamond$  = valore 1: la porta APRE in caso di black-out.
- TASTO A  $\diamond$  = valore 2: la porta CHIUDE in caso di blackout.

## F RACCORDEMENT

**ATTENTION:** en l'absence de courant électrique, les batteries permettent de réaliser les opérations de base de la porte.

Le Programmeur LCD (code ACG9418 pour installation encastrée et code ACG9419 pour installation murale) permet de changer la fonctionnalité en l'absence de courant électrique en modifiant le PARAMÈTRE  $\uparrow$  (réglage usine **TOUCHE A**  $\diamond$  = valeur 0 opérations de base en cas de panne de courant: la porte a continué à travailler jusqu'à ce que les batteries permettent).

- TOUCHE A  $\diamond$  = valeur 1: la porte S'OUVRE en cas de panne de courant.
- TOUCHE A  $\diamond$  = valeur 2: la porte SE FERME en cas de panne de courant.



25014 CASTENEDOLO (BS) - ITALY  
Via Matteotti, 162  
Tel. +39.030.2135811  
Fax +39.030.21358279  
www.ribind.it - ribind@ribind.it

## GB CONNECTION

**WARNING:** in the absence of mains voltage, the batteries allow the normal operations of the door.

In the event of a lack of mains voltage, you can change the functionality by modifying the  $\uparrow$  PARAMETER (default setting **KEY A**  $\diamond$  = value 0 standard operations in case of power blackout: the door continued to work until the batteries allow) via the LCD Programmer (code ACG9418 for recess and code ACG9419 for wall).

- BUTTON A  $\diamond$  = value 1: the door OPENS in case of power blackout.
- BUTTON A  $\diamond$  = value 2: the door CLOSES in case of power blackout.

## ES CONEXIÓN

**ATENCIÓN:** En caso de falta de tensión de red, las baterías permiten que se realicen las operaciones normales de la puerta.

A través del programador LCD (còd. ACG9418 empotrable y còd. ACG9419 de pared), es posible cambiar la función en caso de falta de tensión de red, modificando el PARÁMETRO  $\uparrow$  (configuración de fábrica **TECLA A**  $\diamond$  = valor 0, operaciones estándares en caso de fallo de alimentación: la puerta continuó trabajando hasta que las baterías permiten).

- TECLA A  $\diamond$  = valor 1: la puerta se ABRE en caso de fallo de alimentación.
- TECLA A  $\diamond$  = valor 2: la puerta se CIERRA en caso de fallo de alimentación.

COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= ISO 9001 =



Cod. CVA2093 - 13052015 - Rev. 01